


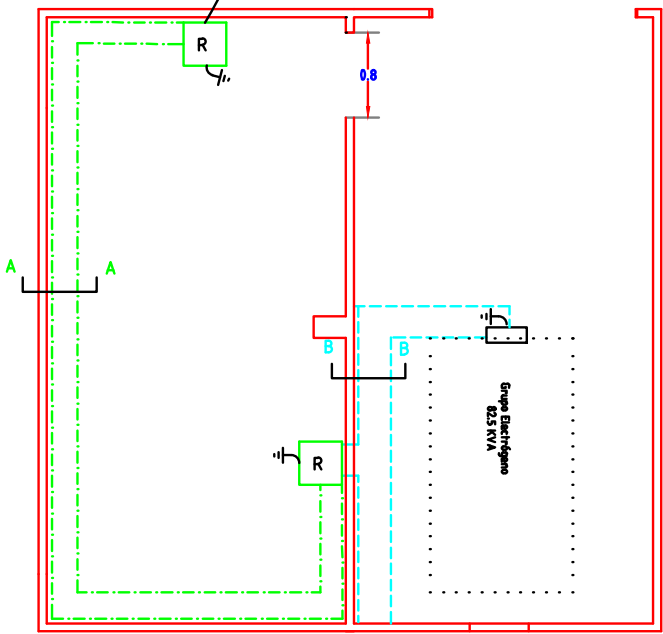


INSTALACIONES DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA Y CONTROL



MALLA DE TIERRA
Debera ser menor o igual a 5 Ohm



REFERENCIAS:

- CANAleta
- BANDEJAS
- LINEA PRINCIPAL
- CCR REGULATOR DE CORRIENTE COSTANTE
- T.T.A. TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICO
- T.D.G. TABLERO ELECTRICO DE DISTRIBUCION GENERAL
- P.R. PANEL DE RELES
- S.C. SELECTOR DE CIRCUITO
- R REGISTRO

ITAIPU BINACIONAL

AYUDAS VISUALES PARA LA NAVEGACIÓN AEREA

Instalaciones Eléctricas CAE

LOCAL: AERODROMO DE LA ITAIPU BINACIONAL EN LA CHI - MD.

DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN EJECUTIVA			ESCALA : xxx
			FECHA: OCTUBRE 2016
ENERGÍA ELECTRICA	DIB. PROY. DIV.	DEP. SUP. DIR.	3883 - DC 14014X - E
PLANO Nº 7			