





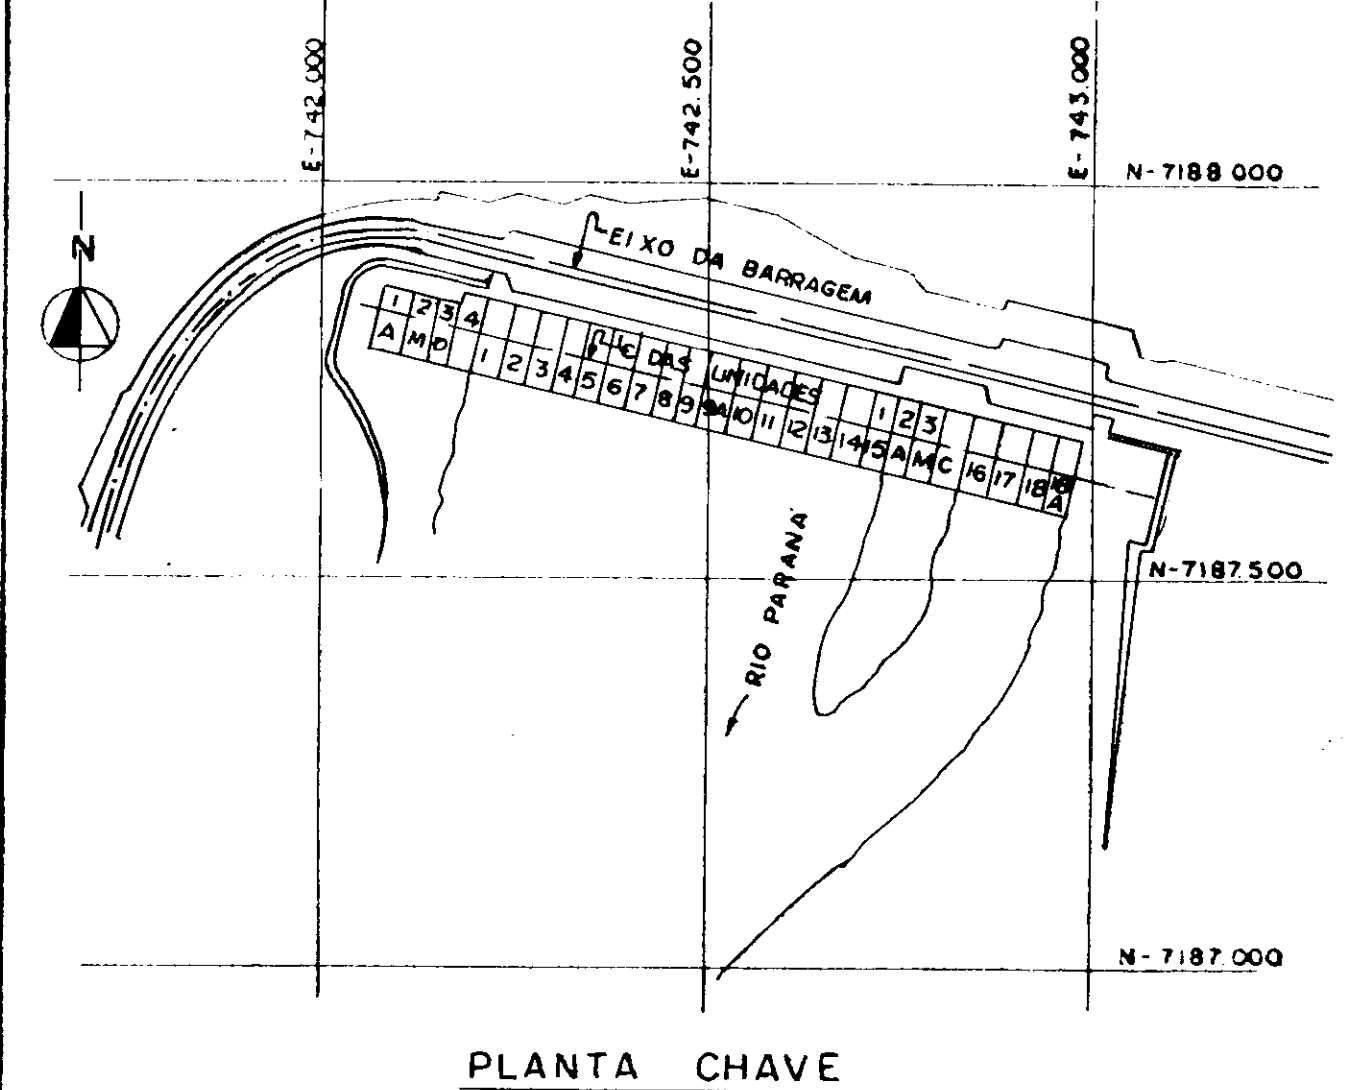




- 
 — DETETOR IÔNICO DE FUMAÇA F-712  
 (VÍDEO DES. D.A. 3.197-84-001)
- 
 — DETETOR TÉRMICO A PROVA DE EXPLOÇÃO D-6-A-EX  
 (VÍDEO DES. D.A. 3.197-84-003)
- 
 — ACIONADOR MANUAL A PROVA DE TEMPO T-PQ QUEBRA O  
 VIDRO E APERTE O BOTÃO (VÍDEO DES. D.A. 3.197-84-005)
- 
 — SINALIZADOR AUDIO VISUAL 24 V.C.C.  
 (VÍDEO DES. D.A. 3.197-84-002)
- 
 — SIRENE ELETROMECÂNICA 125 V.C.C.  
 (VÍDEO DES. D.A. 3.197-84-004)
- 
 — RESISTÊNCIA DE F.M. DE LINHA 3 K 30 OHMS



**NOTAS:**

1 - PARA AS INTERLIGAÇÕES RECOMENDA-SE A BITOLA MÍNIMA DE  $\phi 0,75 \text{ mm}^2$

[illegible]