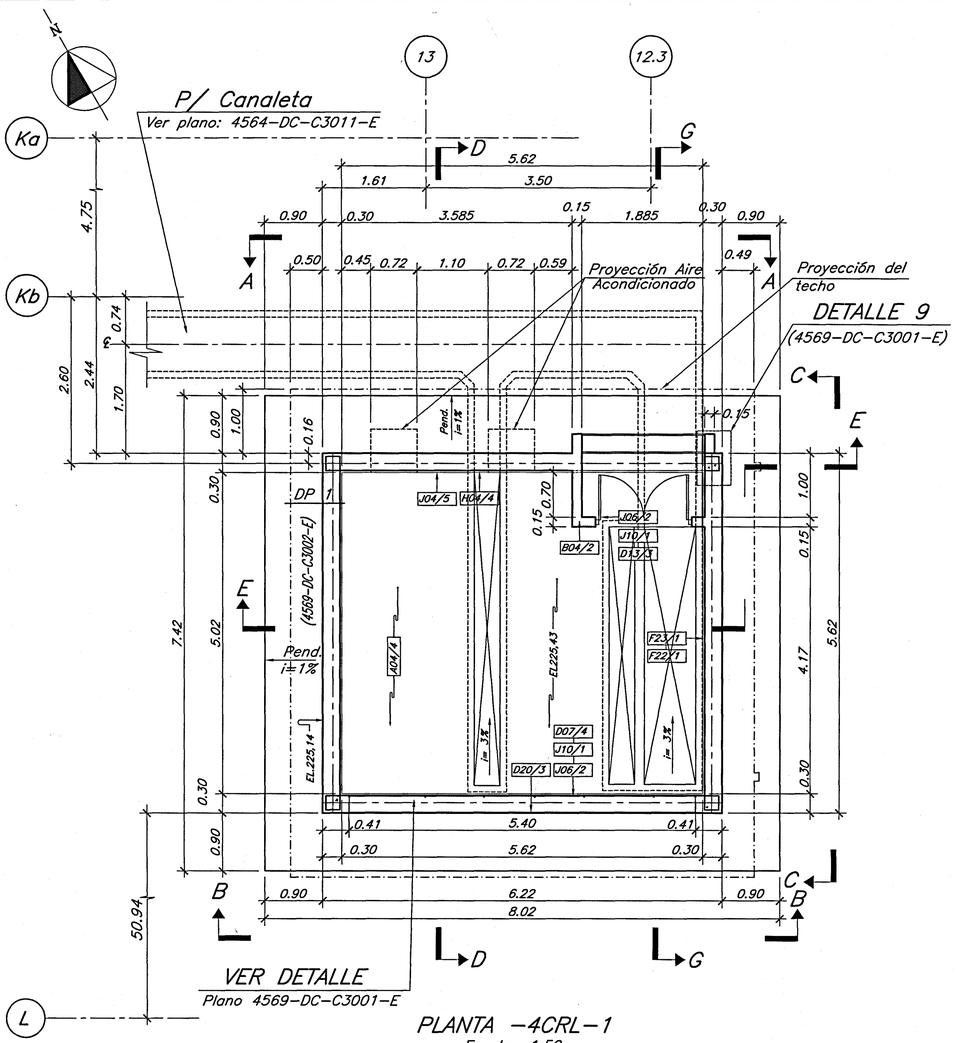

PLANTA -4CRL-1
Escala 1:50

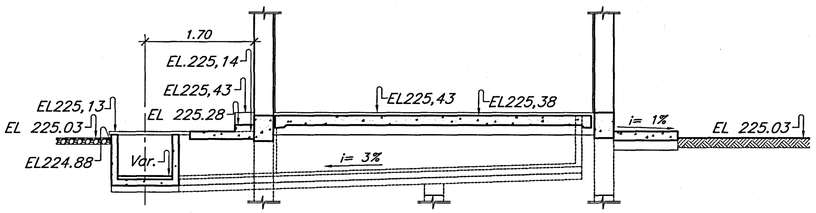

SECCION G-G
Sin escala

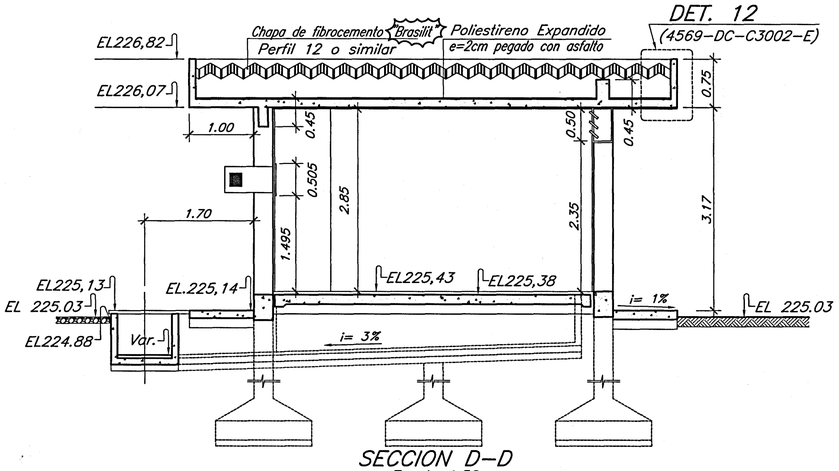

SECCION D-D
Escala 1:50

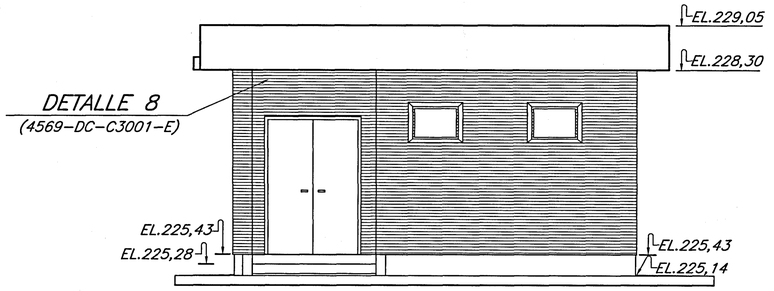

VISTA A-A
Sin Escala

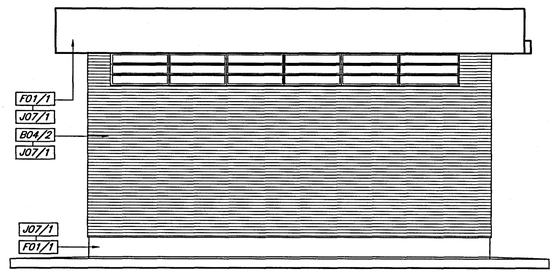

VISTA B-B
Sin Escala

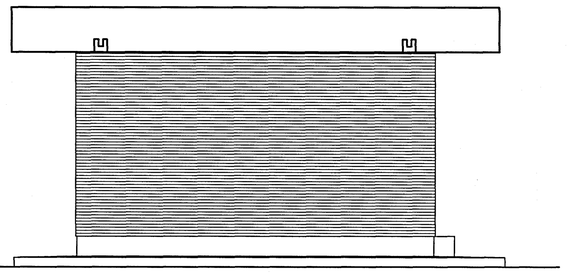

VISTA C-C
Sin Escala

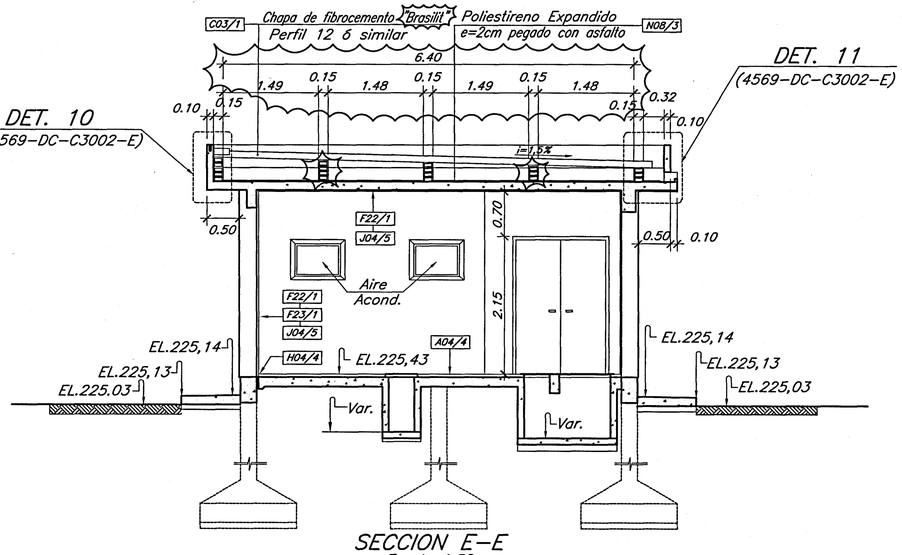

SECCION E-E
Escala 1:50

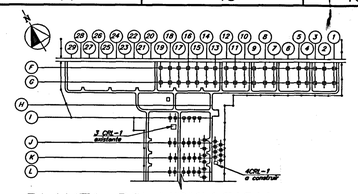

PLANTA DE UBICACION

SIMBOLOS

PISOS:	A04/4	Argamasa compuesta de arena natural y artificial, pulido con endurecedor superficial
	A01/1	Hormigón fratachado
PAREDES:	B04/2	Pared de ladrillo Prensado agujereado de barro cocido 6x13x27 a la vista
	F22/2	Revoque con cemento y arena sin cal
COBERTURAS:	C03/1	Chapa de fibrocemento "Brasilit" autoportante Perfil12, e=6mm, dim. 1,06x4,10m o similar.
ABERTURAS:	D07/4	Balancín de hierro de hojas móviles con vidrio,pintado con esmalte sintético color marrón 0124 de Suvinil o símilar,sobre protección anticorrosiva
	D13/3	Puerta de chapa doblada de hierro de dos hojas, pintadas con esmalte sintético color marrón 0124 de Suvinil o Similar, sobre protección anticorrosiva
	D20/3	Bastidor de madera con tela metálica inoxidable, pintado con barniz, dimensiones de acuerdo al plano
TERMINACION:	F22/1	Revoque a dos capas
	F23/1	Enduido tipo Suvinil o símilar
	F01/1	Hormigón a la Vista 1° Clase
Zocalo:	H04/4	Zócalo de argamasa compuesta de arena natural y artificial, pulido con endurecedor superficial h=7,5cm
Pintura:	J07/1	Sellador 5700/16 y Barniz a base de Poliuretano tipo Quindur Ref.85200, Componentes A y B, de la Química Industrial União (Diluyentes 7038 de la Química Inustrial União) o similar
	J04/5	Latex 100% acrílico,color blanco N°1, dos manos,tipo Suvinil de la Glasurit o símilar
	J06/2	Esmalte sintético, color marrón0124, dos manos, tipo Suvinil de la Glasurit o símilar
	J10/1	Pinturas anticorrosiva con zarcao tipo II,a base de oxido de hierro y oxido de plomo,dos manos,cod.4860-0255 de la Glasurit o símilar
TRATAMIENTOS ESPECIALES:	N08/3	Placas de poliestireno expandido tipo Styropor PIIE=2cm de la BASF o símilar
	N10/23	Chapa de Hierro Galvanizado,N°20 para protección de la junta,de dimensiones y doblado según detalle.

NOTAS

1-Todas las medidas y elevaciones están dadas en metros y los detalles en centímetros salvo donde se indique lo contrario

2-La ondulación de la chapa de Hierro Galvanizado debe seguir la forma de la chapa de "Brasilit" Perfil 12 o símilar empleada

PLANOS DE REFERENCIA

Subestación Margen Derecha-SEMD
Ampliación Sector 1 y Patio 66kV Linea de Transmisión de 66kV
Canaletas de Cables - Detalles _____ 4564-DC-C3011-E

PLANOS COMPLEMENTARIOS :

Subestación Margen Derecha - SEMD
Ampliación Sector 1 y Patio 66kV Linea de Transmisión de 66kV
Arquitectura-Caseta de Relés Local 4 CRL-1
- Aberturas y Detalles H. 2/3 _____ 4569-DC-C3001-E
- Detalles y Acabados H. 3/3 _____ 4569-DC-C3002-E

LISTA DE MATERIAL N° _____ 4569-LM-C3000-E

0 1 2 3 4 5m.
Escala Original 1:50

Nº	DESCRIPCIÓN	FIRMA	FECHA	FIRMA	FECHA
	REVISIONES	PROYECTISTA		ITAIPU	
2	Rev. en (E,F-14);(I-13a15);(C-3,8a11) e ind. de H°.	EVS/MC	20-02-03	AEG/ASF/SMA	28-02-03
1	Rev. en (B-2); (D-2); (E-11), (B-9a11), (Col-4a5)	EVS/MC	20-01-03	AEG/ASF/SMA	23-01-03

PROY. : MC/AB VERIF. : MC/AB APROB. : MC/AB
DIS. : M.F.Y./EVS VISTO : MC/AB FECHA : 06/09/2002

TECNO ELECTRIC S.A.

PARAGUAY ITAIPU BINACIONAL BRASIL

SUB ESTACION MARGEN DERECHA - SEMD
AMPLIACIÓN SECTOR 1 - PATIO 66kV Y LINEA DE TRANSMISIÓN DE 66kV

ARQUITECTURA
CASETA DE RELES LOCAL 4CRL-1
PLANTA, SECCION, VISTA, DET. y ACABADOS

ITAIPU BINACIONAL VISTO AEG ASF
APROB. SMA FECHA 08-11-02

4569-DC-C3000-E | H. 1/3 | R2