


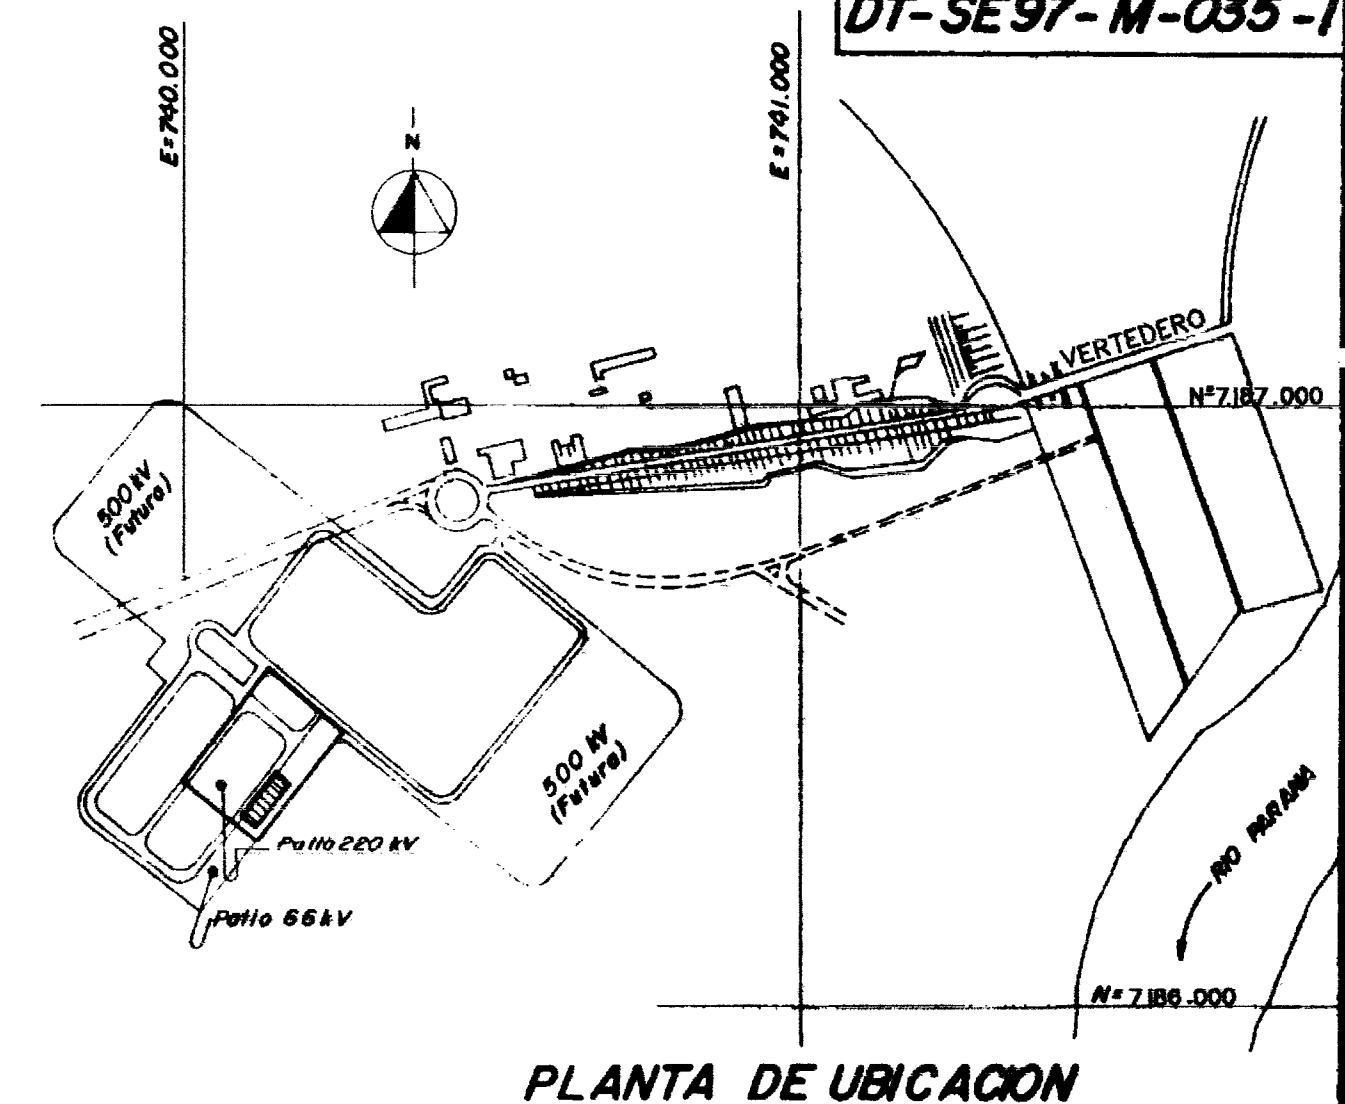

NOTAS:

- 1 - Para Símbolos y Notas Generales ver plano 5608-DC-4025-E.
2 - Para Planos de Referencia ver plano 5608-DC-4015-E.

Ddc. N°	9263
RAP's	
DFO's	
REV.	

LISTA DE MATERIAL N° 5608-LM-4021-E

0 2000 4000 6000 8000 10000mm
Escala Original 1:100

2	REV. DIGITAL: INCORPORADA DISP. DE CAMPO. ELIMINADA REVISION PENDIENTE.	VLM	ENEE DT	130.03.07
1	COORDENADAS D-3, 4 E-5 y INCORPORADA LA REVISION N°1.			
N°	DESCRIPCION	FIRMA	FIRMA	FECHA
REVISIONES		IECO-ele	ITAIPU	
DIB.	VISTO	INSPE	APROB	
COP	FECHA	VISTO	FECHA	
VERIF				
IECO-ele		IECO-ele		
PARAGUAY		ITAIPU BRASIL		
SUBESTACION MARGEN DERECHA				
SISTEMA DE PROTECCION CONTRA INCENDIO				
SECTOR I - PATIO 66 KV				
TENDIDO DE TUBERIAS				
PLANTA - HOJA 7/10				
ITAIPU BINACIONAL		5608-DC-4021-E R2		

