

PREGÃO ELETRÔNICO BINACIONAL EF 1014-23
SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA BINACIONAL EF 1014-23

AQUISIÇÃO DE GUIAS PARA TOMADA D'ÁGUA

ADQUISICIÓN DE GUÍAS PARA LA TOMA DE AGUA

ADITAMENTO 2

ADITIVO 2

I) Em conformidade com o disposto no subitem 2.6.1 do Caderno de Bases e Condições (CBC) do Pregão Eletrônico Binacional EF 1014-23, a ITAIPU responde pergunta realizada por interessada nesta licitação:

I) De conformidad a lo dispuesto en el sub ítem 2.6.1 del Pliego de Bases y Condiciones de la Subasta (PBC) a la Baja Electrónica Binacional EF 1014-23, la ITAIPU responde la pregunta realizada por firmas interesadas en esta licitación:

PERGUNTA 1.

“Nossa empresa é optante do Simples Nacional, porém atingimos o sub limite de faturamento previsto na LC 123/2016 e passamos a destacar o ICMS em nossas NFs, nossa dúvida é como deveremos apresentar nosso preço? Com ou sem ICMS incluso?”.

PREGUNTA 1.

Nuestra empresa es optante por Simples Nacional, pero hemos llegado al límite de subfacturación previsto en la LC 123/2016 y empezamos a destacar el ICMS en nuestras facturas, nuestra pregunta es ¿cómo debemos presentar nuestro precio? ¿Con o sin ICMS incluido?

RESPOSTA

Conforme estabelecido a isenção tributária no subitem 2.4.2 do CBC e considerando se tratar de bens e/ou equipamentos destinados diretamente à Central Elétrica da Usina Hidrelétrica de Itaipu, no preço ofertado pela proponente não deverá incidir os impostos indiretos (PIS, COFINS e ICMS).

RESPUESTA

Como establecido en la exención de impuestos en el sub-ítem 2.4.2 del PBC y considerando que se trata de bienes y/o equipos destinados directamente a la Central Hidroeléctrica de Itaipu, el precio ofertado por el oferente no debe incluir impuestos indirectos (PIS, COFINS e ICMS).

PERGUNTA 2.

“Espessuras chapas bases das guias”

Nos desenhos cit e tabelas, chama Chapas #12/#20/#25/#30, esclarecer a notação: É espessura final usinada em mm. ou refere-se ex: #25= esp1” =25,4mm unidade medida inglesa Não há símbolo de usinagem!

PREGUNTA 2.

“Espesores chapas base de las guías” En los diseños y tablas citadas, llámese Placas #12/#20/#25/#30, aclare la notación: Se mecaniza espesor final en mm. o se refiere a, por ejemplo: #25= esp1” =25,4 mm Unidad de medida inglesa ¡No hay símbolo de mecanizado!


RESPOSTA

Os símbolos # indicam que a medida abaixo corresponde à espessura. Serão aceitas chapas com espessuras padrão de (12,7, 25,4, 31,7 e 50,8 mm). No entanto, sempre deve respeitar as dimensões indicadas no desenho e mover as chapas para o exterior, se necessário. Por exemplo, se deseja substituir as chapas de 12 mm na seção D.D do projeto 5117-DC-0555-P-R3 por uma chapa de 12,7 mm, deve-se manter a


RESPUESTA

Los símbolos # indican que la medida a continuación corresponde al espesor. Se aceptarán chapas con espesores estándar de (12.7, 25.4, 31.7 y 50.8 mm). Sin embargo, siempre se deben respetar las dimensiones indicadas en el diseño y desplazar las chapas hacia el exterior si es necesario. Por ejemplo, si se desea reemplazar las chapas de 12 mm en la sección D.D del diseño 5117-DC-0555-P-R3 por una chapa de 12.7 mm, se debe

distância interna de 220 mm (110 + 110) e, para conseguir isso, mover as chapas para exterior. Este mesmo princípio se aplica a outras espessuras de chapas comerciais, sempre respeitando as dimensões indicadas no projeto.

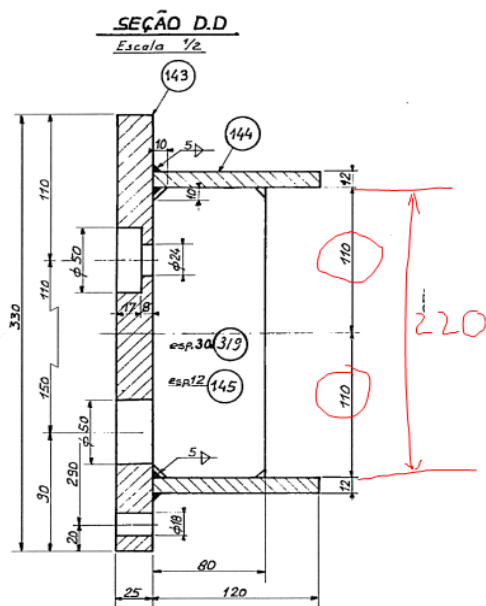

mantener la distancia interna de 220 mm (110 + 110) y, para lograrlo, desplazar las chapas hacia el exterior. Este mismo principio se aplica para otros grosores de chapas comerciales, siempre respetando las dimensiones indicadas en el diseño.

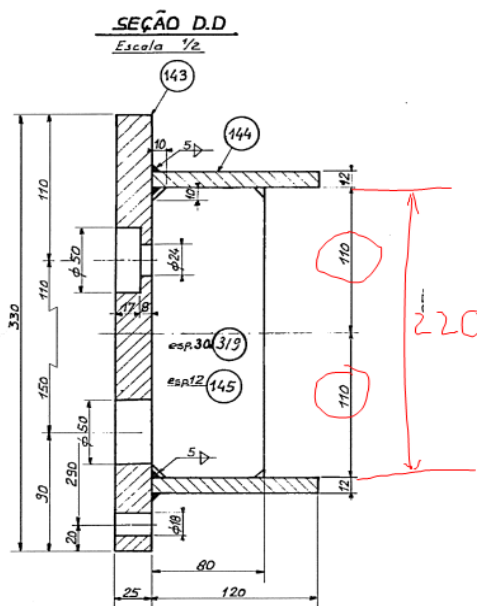

PERGUNTA 3.

Prazos 1/3/8

Favor ampliar os prazos para os itens 1/3/6, 60 dias é inviável.

RESPOSTA

Pedido deferido. Favor reportar-se ao Item II, de este Aditamento.

II) Em conformidade com o disposto no subitem 2.6.2 do Caderno de Bases e Condições (CBC) do Pregão Eletrônico Binacional EF 1014-23, a ITAIPU:

- A) prorroga os prazos para os itens 1/3/6 de 60 (sessenta) dias para até 90 (noventa) dias;
- B) disponibiliza em anexo a este aditamento novas versões dos arquivos Anexo II - Orçamento Estimado; Anexo III - Planilha de Preços e Anexo IV - Minuta de Ordem de Compra com ajustes dos prazos efetuados na cor azul.

PREGUNTA 3.

Plazos 1/3/8

Por favor, amplíe los plazos para los ítems 1/3/6, 60 días no es factible

RESPUESTA

Solicitud aceptada. Favor remitirse al ítem II de este Aditivo.

II) De conformidad a lo dispuesto en el sub ítem 2.6.2 del Pliego de Bases y Condiciones de la Subasta (PBC) a la Baja Electrónica Binacional EF 1014-23, la ITAIPU:

- A) prorroga los plazos para los ítems 1/3/6 de 60 (sesenta) días para hasta 90 (noventa) días;
- B) pone a disposición en anexo a este Aditivo nuevas versiones de los archivos Anexo II - Presupuesto Estimado; Anexo III - Planilla de Precios y Anexo IV - Minuta de Orden de Compra con ajustes en los plazos realizados en color azul.

III) Permanecem inalteradas as demais condições contidas no Caderno de Bases e Condições do Pregão Eletrônico Binacional EF 1014-23.

Elaboração: Divisão de Suporte Técnico
Data de emissão: 4 de agosto de 2023

III) Permanecen inalteradas las demás condiciones contenidas en el Pliego de Bases y Condiciones de la Subasta a la Baja Electrónica Binacional EF 1014-23.

Elaboración: División de Apoyo Técnico
Fecha de emisión: 4 de agosto de 2023