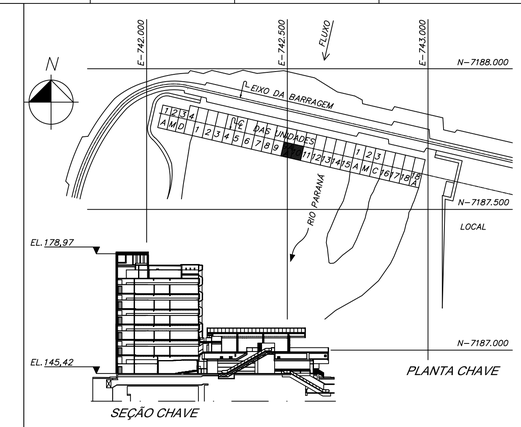


## NOTAS:

*NOTA 01: PARA DETALHES DE TERMINAÇÃO DAS FIBRAS ÓPTICAS NOS BEO/DIOSs VER DOCUMENTO 6704-16-G5342 À 6704-16-G5347*

*NOTA 02: PARA INTEGRAÇÃO DA REDE DE DADOS DO EDIFÍCIO AO SISTEMA DE ITAIPU DEVE SER LANÇADO CABO DE FIBRA ÓPTICA DOS RACKS PRINCIPAIS LOCALIZADOS NA SALA GERAL DO 5º PAVIMENTO ATÉ O DATA CENTER DA SI.GG*

## DESENHOS DE REFERÊNCIA

| | |
|---|---|
| PROJETO DE TELECOM DO EDIFÍCIO DE PRODUÇÃO | 6704-DC-G5341-P |
| | 6704-DC-G5342-P |

## DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

| | |
|---|---|
| LISTA DE MATERIAL | 6704-LM-G5337-P |
| MEMORIAL DESCRITIVO | 6704-20-G5330-P |

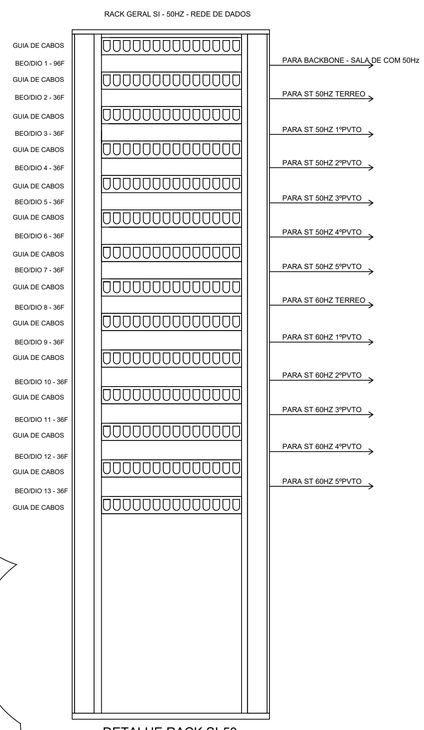


DETALHE RACK SI-50

RACK DE PISO 45U x 19", COM GUIA DE CABOS

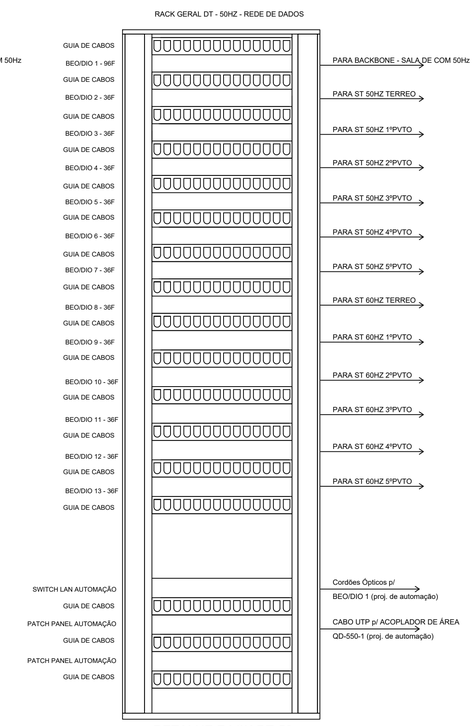


DETALHE RACK DT-50

RACK DE PISO 45U x 19", COM GUIA DE CABOS

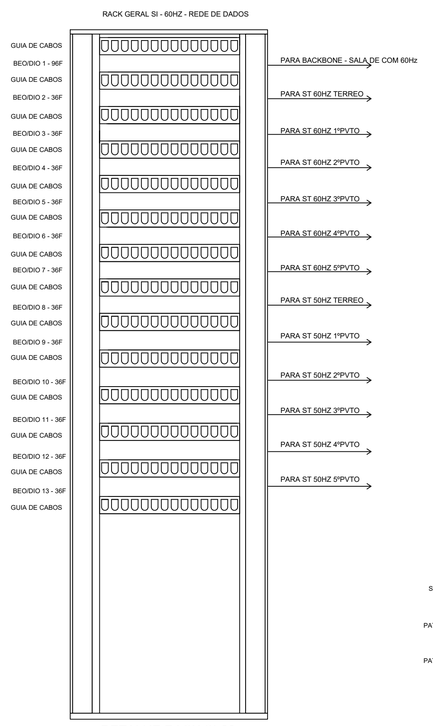


DETALHE RACK SI-60

RACK DE PISO 45U x 19", COM GUIA DE CABOS

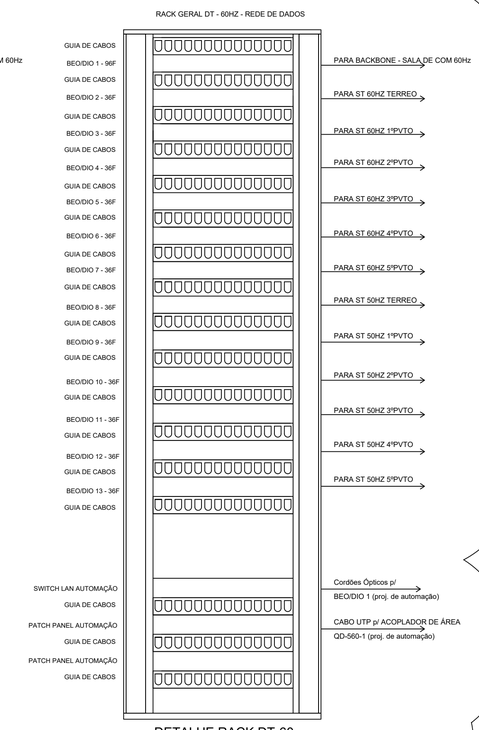


DETALHE RACK DT-60

RACK DE PISO 45U x 19", COM GUIA DE CABOS

*CARIMBO DA ITAIPU BINACIONAL*

| | | | |
|---|---|---|---|
| X | APROVADO | RESPONSÁVEIS | |
| | APROVADO C/ COMENTÁRIOS | PGARCIA | NYZNIK |
| | NÃO APROVADO | | |
| | CANCELADO | | |
| | INFORMATIVO | | |
| | APTO PARA ASSINATURA | EM CASO DE DOCUMENTO DE CONTRATO, A APROVAÇÃO NÃO ISENTA A CONTRATADA DA SUA COMPLETA RESPONSABILIDADE PELO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. | |
| DATA | 29/09/2023 | | |

DOCUMENTO EMITIDO SOMENTE EM FORMATO DIGITAL
CONFIRMAR AUTENTICIDADE PELO SISTEMA DO ARQUIVO TÉCNICO DA ITAIPU BINACIONAL

| N | DESCRIÇÃO | ASSINATURA | DATA | ASSINATURA | DATA |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| 1 | revisão geral | | | PGARCIA | 05/10/23 |

REVISÕES | PROJETISTA | ITAIPU

PROJ. RUI FELIPE XALB ENG. – CREA 017224-7
VERIF. RUI FELIPE XALB ENG. – CREA 017224-7
APROV. LUIZ ALBERTO CIRICO ARQ. – CAU A5783-0
DES. RALPH FRANZOI ENG. – CREA 138559-1
VISTO RUI FELIPE XALB ENG. – CREA 017224-7
DATA 18/04/2016

NBC ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA
RUA MINAS GERAIS, 2061, FONE (45)-3225-1116 - CASCAVEL PR
nbc@nbcarquitetura.com.br

ITAIPU BINACIONAL

*EDIFÍCIO DA PRODUÇÃO*

# *SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES*
# *5º PAVIMENTO – SALA DE TELECOMUNICAÇÕES*
# *DETALHES RACK PRINCIPAL*

| | | | |
|---|---|---|---|
| ITAIPU BINACIONAL | VISTO brunonf / pgarcia | 6704-DC-G5352-P | R1 |
| APROV. edilnco | DATA 18/05/2016 | | |