
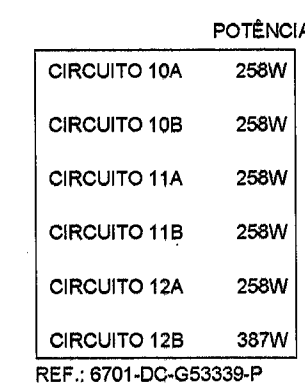
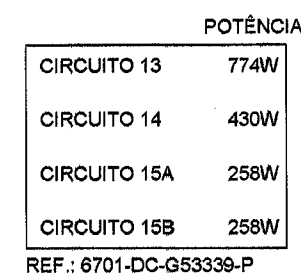
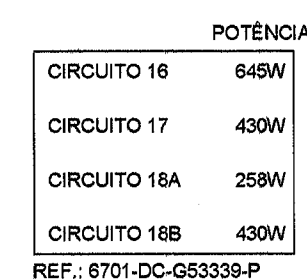


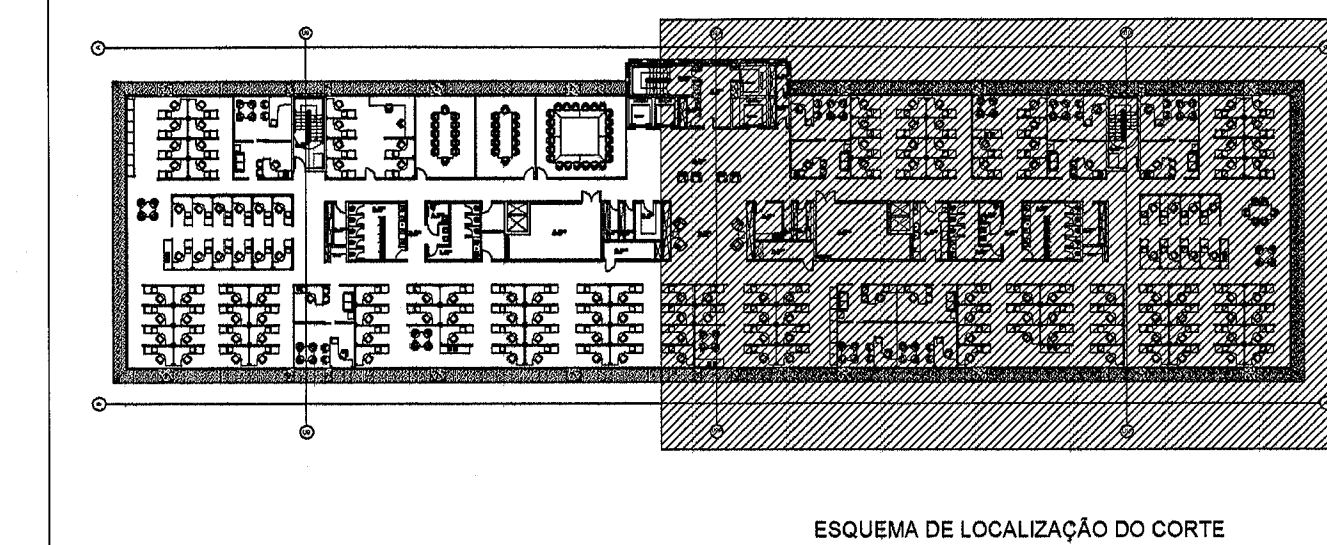

Nota 09: Os canais não utilizados, servirão como reserva para uma futura ampliação do sistema de automação predial.

Planta baixa - 4º Pavimento - EL. 165,33 - Setor 60Hz.....	6716-DC-G5340-
4º Pavimento - Linha 2.10 - Diagrama de Fiação - Atuadores	6716-DC-G5369-
4º Pavimento - Linhas 2.9 e 2.10 - Diagrama de Blocos KNX	6716-DC-G5385-
Esquema Vertical - Diagrama de Blocos - KNX	6716-DC-G5388-
Projeto Elétrico do Edifício da Produção	6701-DC-G5339-

[illegible]

ITAIPUBINACIONAL
CASA DE FORÇA / EDIFÍCIO DA PRODUÇÃO
4º PAVIMENTO — EL. 165,33 — SETOR 60HZ
SISTEMA DE AUTOMAÇÃO PREDIAL
QUADRO QD-460-1
LINHA 2.10 — DISPOSITIVOS KNX
DIAGRAMA DE FIÇÃO

ITAIPU BINACIONAL	VISTO <i>[Signature]</i> / <i>[Signature]</i>	6716-DC-G5368-P	R0
APROV. <i>[Signature]</i>	DATA 18/05/2016		