A1
(594x841mm)

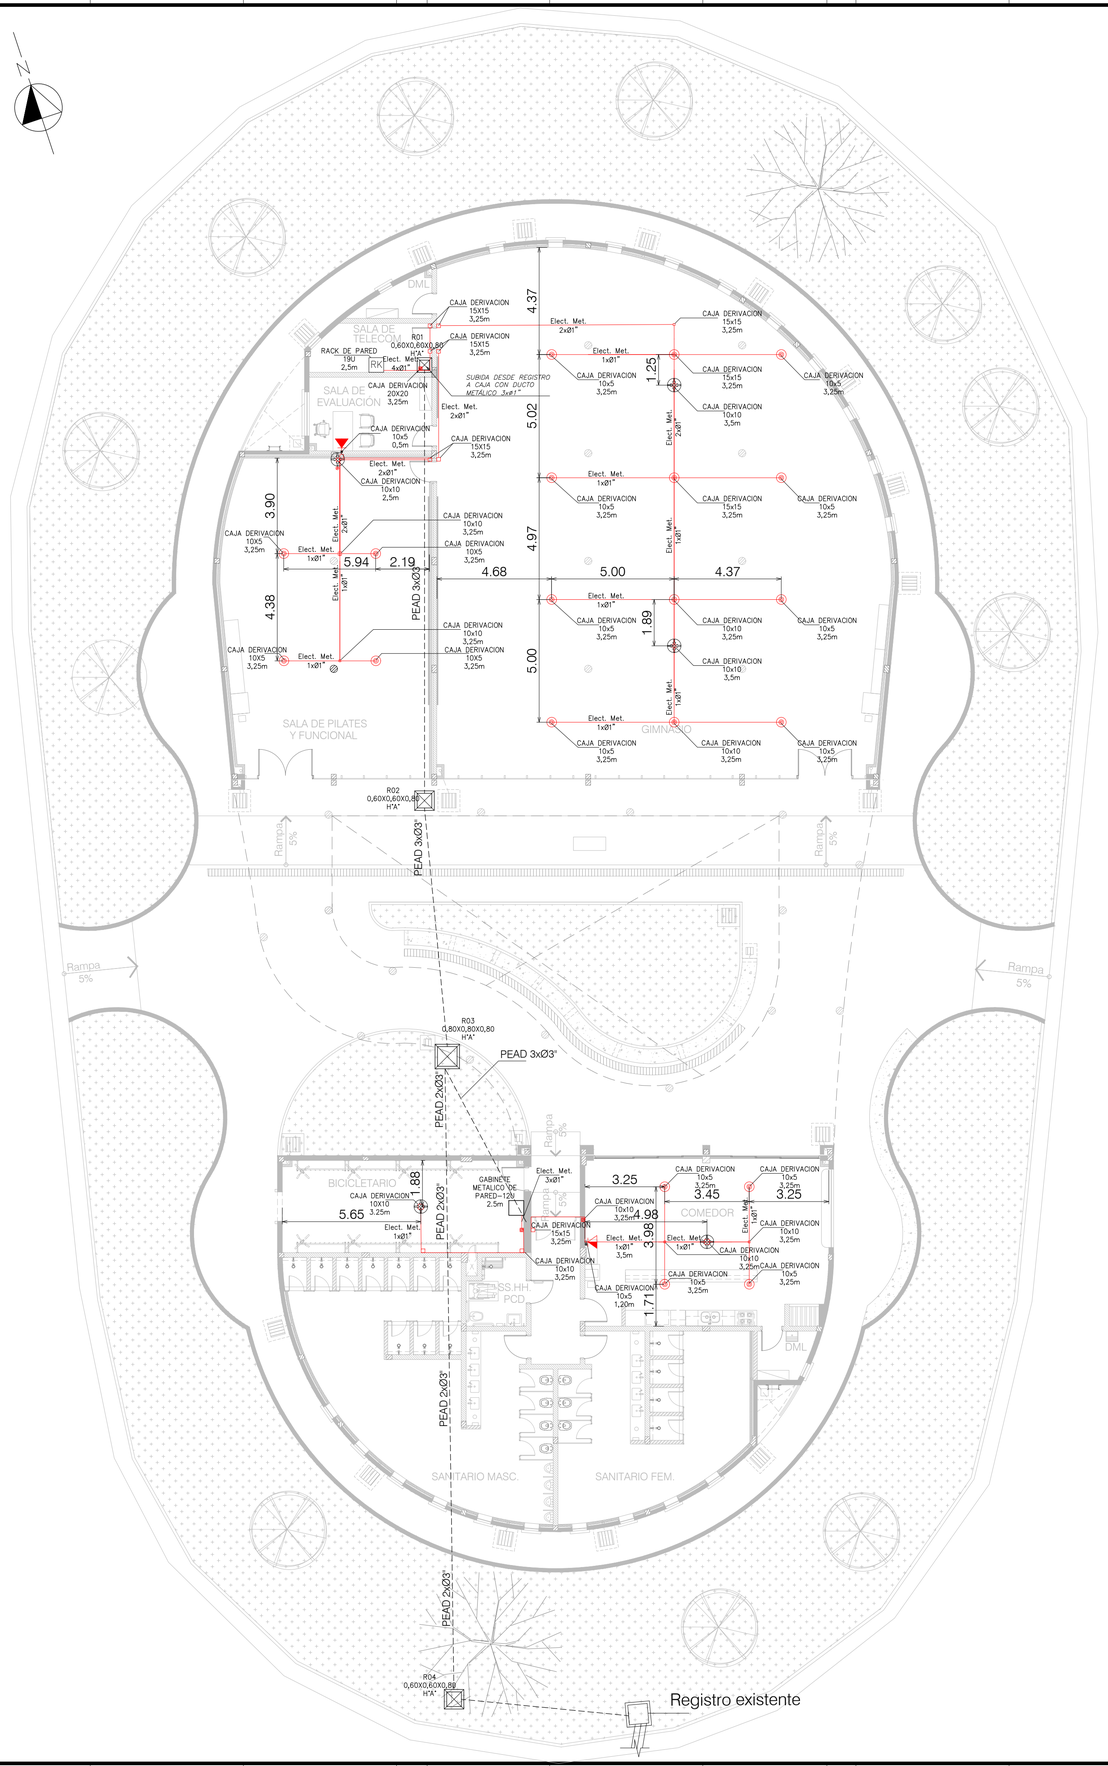

PLANTA BAJA
ESCALA 1:125

REFERENCIAS		
SIMBOLO	DESCRIPCION	ATRIBUTOS
AT1 AT2 AT3	CANALIZACIÓN	AT1= Tipo de canalización AT2= Dimensionamiento AT3= Tipo de instalación
AT1 AT2 AT3	CAJA DE TOMA	AT1= Tipo de caja de toma AT2= Dimensiones AT3= Altura de instalación
AT1 AT2 AT3	CAJA DE PASO	AT1= Tipo de caja de paso AT2= Dimensiones AT3= Altura de instalación
AT1 AT2 AT3	REGISTRO SUBTERRÁNEO	AT1= Tipo de registro AT2= Dimensiones AT3= Tipo de instalación
RK AT1 AT2 AT3	RACK DE COMUNICACIONES	AT1= Tipo de rack AT2= Dimensiones AT3= Altura de instalación
AT1 AT2 AT3	TABLERO DE COMUNICACIONES	AT1= Tipo de tablero AT2= Dimensiones AT3= Altura de instalación
	BAJADA DE CANALIZACIÓN SUBIDA DE CANALIZACIÓN	
	TELEFONO A 1,2 m	
	TELEFONO A 0,5 m	
	WIFI	
	PARLANTES	
ADO	ADOSADO	
DUC	DUCTOS	
EMB	EMBUTIDO	
MET	METALICO	
SUB	SUBTERRANEO	
PEAD	POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD	
PVC	POLICLORURO DE VINILO	
RK	RACK	
SD	SEÑALES DÉBILES	
CA	CONTROL DE ACCESO	
CIMC	CAJA DE INSTALACION DE MODULOS CONTROLADORES	

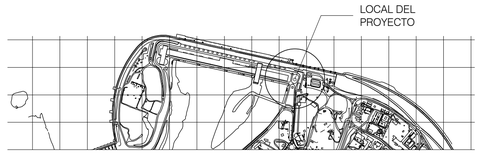

LOCALIZACIÓN TERRENO
S/ESCALA

REFERENCIAS

- RACK BLOQUE 1 Y BLOQUE 2 - RED DE DATOS, TELEFONÍA Y AUDIO.....3832-DC-J7921-E
- DIAGRAMAS DE INTERCONEXIÓN DE RED - RED DE DATOS, TELEFONÍA Y AUDIO.....3832-DC-J7922-E
- DETALLES VARIOS - RED DE DATOS, TELEFONÍA Y AUDIO.....3832-DC-J7923-E
- LISTA DE MATERIALES - RED DE DATOS, TELEFONÍA Y AUDIO.....3832-LM-J7920-E
- LISTA DE CABLES - RED DE DATOS, TELEFONÍA Y AUDIO.....3832-LC-J7920-E
- ESPECIFICACIÓN TÉCNICA - RED DE DATOS, TELEFONÍA Y AUDIO.....3832-20-J7920-E

0 2.5 5 7.5 10 12.5m.
Escala 1:125

NOTAS

1- Todas las medidas y elevaciones están en metros, salvo indicación contraria.
2- El alcance del diseño contempla la previsión de infraestructura de espacios y canalización para la futura instalación de sistemas de telecomunicaciones.
3- Se tiene previsto:
- Infraestructura de distribución subterránea con canalizaciones PEAD y registros de H°A°.
- Canalización de entrada a bloque con ducto metálico desde registro subterráneo exterior a caja metálica.
- Canalizaciones con ductos de acero galvanizado a fuego caliente, desde Rack, hasta ubicación de los dispositivos finales.

SELLO DE LA ITAIPU BINACIONAL			
	APROBADO	RESPONSABLES	
	APROBADO C/ COMENTARIOS	PGARCIA/WILSONC	BRUNOMF
	NO APROBADO		
	CANCELADO		
	INFORMATIVO		
X	APTO PARA FIRMA	EN CASO DE DOCUMENTO DE CONTRATO, LA APROBACIÓN NO EXIME A LA CONTRATISTA DE SU COMPLETA RESPONSABILIDAD POR EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.	
DATA	13-09-2024		

DOCUMENTO EMITIDO SOLAMENTE EN FORMATO DIGITAL
CONFIRMAR AUTENTICIDAD POR EL SISTEMA DEL ARCHIVO TÉCNICO DE LA ITAIPU BINACIONAL

Nº	DESCRIPCIÓN	REVISOR(ES)	APROBACIÓN	FECHA

REVISIONES

ITAIPUBINACIONAL

EMISIÓN INICIAL

EMITENTE
ISC SA

CONTRATO
4500064409/2021

PROYECTO/AUTORIA
GUIDO ROMERO

VERIFICACIÓN
HERMINIA BÁEZ

APROBACIÓN
GUILLERMO LÓPEZ FLORES

FECHA 09/08/2024 | CONTROL DEL EMITENTE -

ÁREA GENERAL DEL PROYECTO (ME)

TELECOMUNICACIONES

EDIFICIO ESPACIO SALUD DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA

PLANTA BAJA
RED DE DATOS, TELEFONIA Y AUDIO

DISEÑO CONSTRUCTIVO

FORMATO	CÓDIGO DE ITAIPU	HOJA	REVISIÓN
A1	3832-DC-J7920-E	1	R0AB